



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

**เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. เพื่อกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด www.kamsaad.go.th. และเพจเฟซบุ๊ก “อบต. คำสะอาด” และลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด จึงได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. รายละเอียดดังนี้

๑. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด www.kamsaad.go.th. และเพจเฟซบุ๊ก “อบต. คำสะอาด” และลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒.๑ ประชาชน ผู้นำองค์กรในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยมีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม

๒.๒ ประชาชน ผู้นำองค์กรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. และเห็นว่าการบังคับใช้ร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสมกับพื้นที่ตำบลคำสะอาด รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายกวีพล ศรีชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

รายงานการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.

๑. เหตุผลความจำเป็นการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด

เพื่อกำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งหรือไหลลงไปสู่รางระบายน้ำภายในตำบลคำสะอาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ

๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาดดังกล่าว และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด www.kamsaad.go.th. และเพจเฟซบุ๊ก “อบต. คำสะอาด” และลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็น พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด ทั้งนี้ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


ตารางที่ ๑ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ

เพศชาย ๒๑ คน

เพศหญิง ๔๗ คน

เพศ

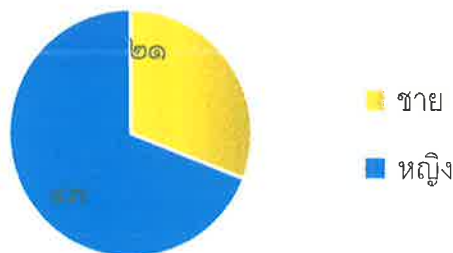

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชาย จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ % และเพศหญิง จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑ %

ตารางที่ ๒ อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม



ไม่เกิน ๓๐ ปี ๓ คน
๕๑ - ๖๐ ปี ๒๑ คน


๓๑ - ๔๐ ปี ๖ คน
๖๑ ปี ขึ้นไป ๑๔ คน

๔๑ - ๕๐ ปี ๒๔ คน

จากตารางที่ ๒ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่เกิน ๓๐ ปี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔ % อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ % อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓ % อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ % อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖ %

ตารางที่ ๓ ภูมิสำเนา

ภูมิสำเนา

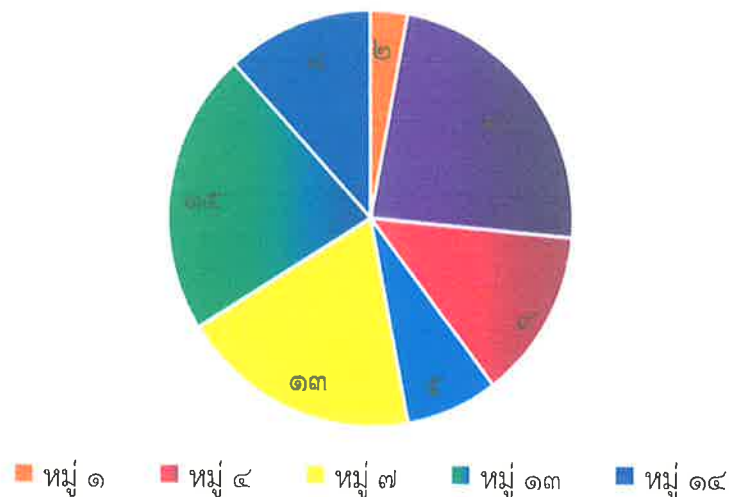

หมู่ ๑ จำนวน ๒ คน

หมู่ ๒ จำนวน ๑๖ คน

หมู่ ๔ จำนวน ๙ คน

หมู่ ๖ จำนวน ๕ คน

หมู่ ๗ จำนวน ๑๓ คน


หมู่ ๑๓ จำนวน ๑๕ คน

หมู่ ๑๔ จำนวน ๘ คน

จากตารางที่ ๓ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิสำเนา หมู่ ๑ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ % หมู่ ๒ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ % หมู่ ๔ จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒ % หมู่ ๖ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๔ % หมู่ ๗ จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑ % หมู่ ๑๓ จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑ % หมู่ ๑๔ จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘ %

ตารางที่ ๔ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

อาชีพ

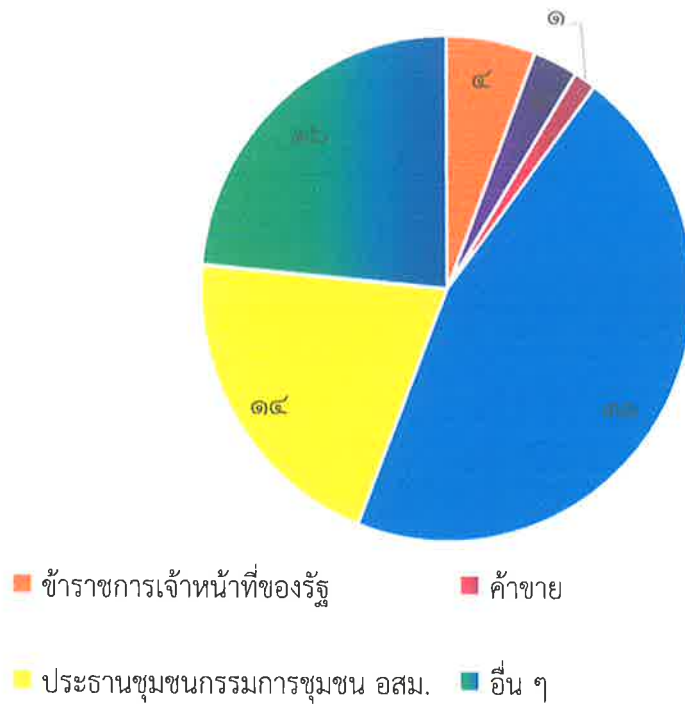


อาชีพ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๔ คน ธุรกิจส่วนตัว ๒ คน ประธานชมชนกรรมการชุมชน อสม. ๑๔ คน
ค้าขาย ๑ คน พ่อบ้าน/แม่บ้าน ๓๑ คน อื่น ๆ ๑๖ คน

จากตารางที่ ๔ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙ %
ค้าขาย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ % พ่อบ้าน/แม่บ้าน จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖ % ธุรกิจ
ส่วนตัว จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙ % ประธานชมชนกรรมการชุมชน อสม. จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐.๖ % อื่น ๆ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ %

ข้อ ๕ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

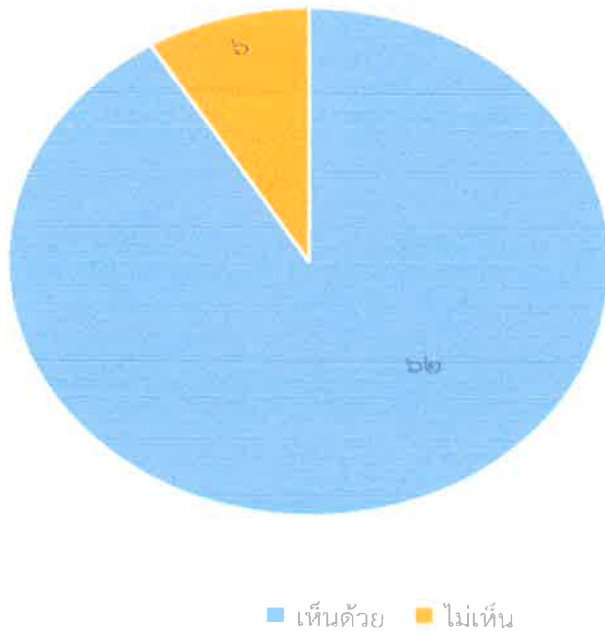

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนทั่วไปที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย ที่จะให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เห็นด้วย จำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒ % ไม่เห็นด้วย จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๘ %

ข้อ ๖ ข้อเสนอแนะอื่น

- ไม่มี